


Werbebanner



STELLENMARKT BRACHENVERZEICHNIS ANGEBOTE FÜR HERSTELLER ABO / MITGLIEDSCHAFT LOGIN REGISTRIEREN

BerlinerLuft.

BITTE SUCHBEGRIFF EINGEBEN MENU

SCHNELEINSTIEG WISSENSPORTAL: LÜFTUNG KLIMATECHNIK KÄLTETECHNIK BRANDSCHUTZ / ENTRAUCHUNG GEBÄUDEAUTOMATION / MSR MEHR ▾

Home / cci Branchenticker

cci Branchenticker

Alles, was Sie aus der Lüftungs-, Klima-, Kältebranche wissen müssen, erfahren Sie jeden Tag hier.

28. Juli 2023

NEU
RYMASKON®

Die Redaktion von cci Branchenticker stellt regelmäßig ausgewählte Produkte der LüKK (Lüftungs-, Klima-, Kältebranche) vor. Lesen Sie heute über ein Lüftungssystem, das für WLAN-Netzwerke ertüchtigt

Caverion: Reinraum-Auftrag von Semikron Danfoss

Die Caverion Deutschland GmbH, München, hat von Semikron Danfoss (Semikron International GmbH) einen Auftrag zur Planung, Ausführung und Qualifizierung eines Reinraum der ISO-Klasse 8 erhalten. (Abb. © AA+W/stock.adobe.com) mehr

Gehirnjogging: Diskussion in der Frühstückspause

Heute ist Gehirnjoggingtag. Und wir berechnen den Treibstoffverbrauch eines Autos. (Abb. © AA+W/stock.adobe.com) mehr

WILDEBOER

GEBÄUDESYSTEMTECHNIK

Brandschuttklappen automatisiert steuern

- Vorverdrahtet & anschlussfertig
- Anschluss von bis zu 24 Brandschuttklappen (24V / 230V)
- Zeiterparnis bei der Planung & Installation
- Anschluss von bis zu 8 Kanalrauchmeldern

Mehr erfahren →

rosenberg

THE AIR MOVEMENT GROUP

Die NEUE Generation

Kompaktlüftungsgeräte SupraBox COMFORT V

42

Werbebanner

Laufzeit: 1 Kalendermonat

Superbanner MAXI

1.200 x 150 Pixel **1.845 € ***

320 x 50 Pixel mobil

* rotierend:

aus max. 2 Superbannern wird bei jedem Seitenaufruf
per Zufallsgenerator einer ausgewählt

Wide Skyscraper

160 x 600 Pixel **979 € ***

320 x 480 Pixel mobil

* rotierend:

aus max. 2 Wide Skyscrapern pro Skyscraperplatz
(insgesamt 6 Skyscraperplätze vorhanden) wird bei jedem Seitenaufruf
per Zufallsgenerator einer ausgewählt

Dateiformate der Banner/Skyscraper: JPG, GIF (auch animiert), PNG

Maximales Datenvolumen der Banner/Skyscraper: 200 kB

Auflösung: 72 dpi

**Veröffentlichen Sie Ihre Banner/Skyscraper auf der Website der
cci Dialog GmbH**

– in cci Branchenticker


oder

– auf der Startseite und allen Unterseiten der Website
(mit Ausnahme von cci Branchenticker und cci Wissensportal)

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

**Bannerwechsel im laufenden Monat:
Ein Wechsel ist im Preis inbegriffen,
jeder weitere Wechsel kostet 75 €.**

BANDEROLE

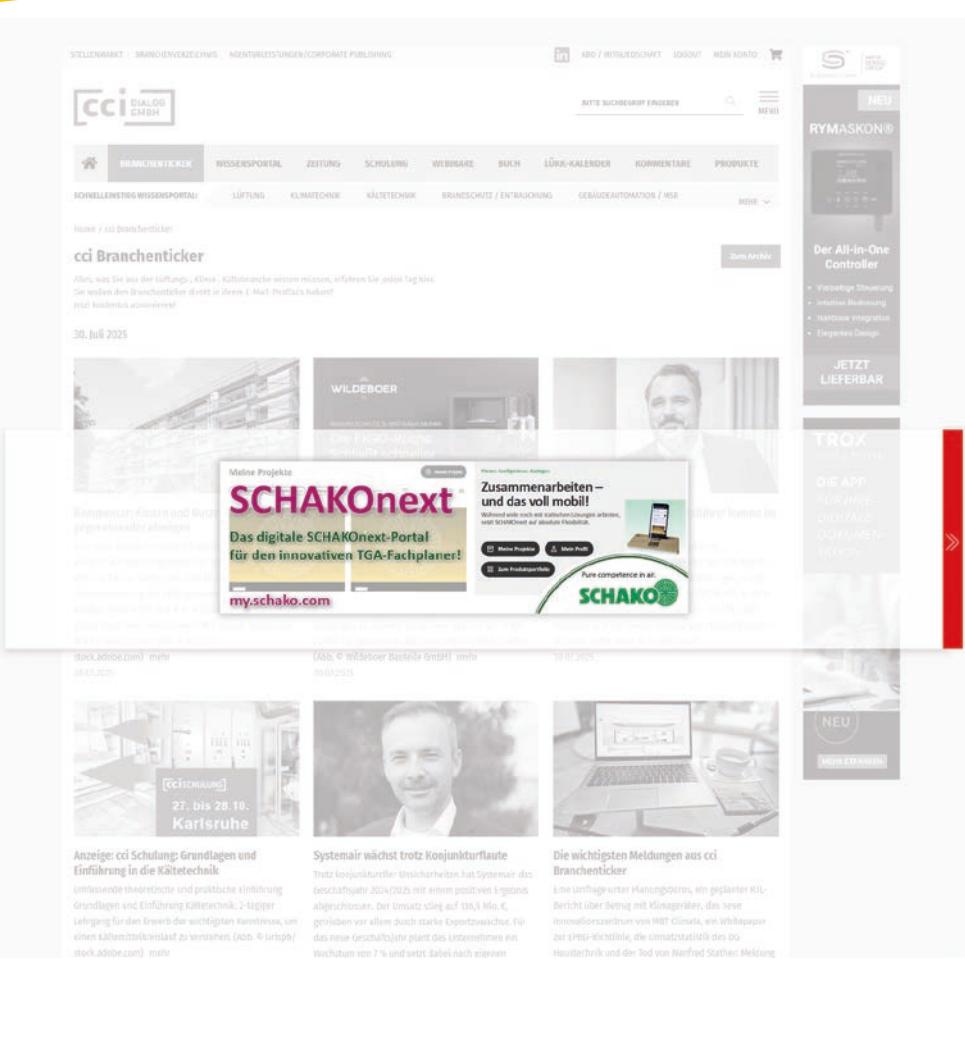

Banderole

Diese Anzeige wird im Branchenticker angezeigt.

Sie legt sich als Overlay über die Seite und bleibt 5 Sekunden lang stehen. Dann schließt sie sich und es bleibt ein kleiner „Reminder“ zurück.

Klickt der Leser auf diesen Reminder, um sich die Werbung nochmal anzuschauen, bleibt sie geöffnet, bis der Benutzer sie wieder schließt.

Nach einer Stunde öffnet sie sich automatisch erneut.

Format: 770 x 250 Pixel (72 dpi)

Preis / Tag 814 € *

Dateiformate der Anzeige: JPG, PNG oder GIF (statisch)
Maximales Datenvolumen: 200 kB

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

* Preise zzgl. USt. (für Agenturen provisionsfähig)

BRANDGATE


The screenshot shows a website layout with a prominent orange 'Brandgate' banner at the top right. The main content area features a white background with a large image of an orange electrical component mounted on a metal frame. To the left of the image, there is a sidebar with the text 'Haben Sie schon mal Leben gerettet?' and a call-to-action button 'Erfahren Sie mehr belimo.de'. The main navigation bar includes links for 'STELLENMARKT', 'BRANCHENVERZEICHNIS', 'AGENTURLEISTUNGEN/CORPORATE PUBLISHING', 'ccidi DIALOG GMBH', 'WISSENSPORTAL' (which is highlighted in orange), 'ZEITUNG', 'SCHULUNG', 'WEBINARE', 'BUCH', 'LÜKKE-KALENDER', 'KOMMENTARE', and 'PRODUKTE'. Below the navigation, there are several categories: 'SCHNELLEINSTIEG WISSENSPORTAL', 'LÜFTUNG', 'KLIMATECHNIK', 'KÄLTETECHNIK', 'BRANDSCHUTZ / ENTRAUCHUNG', 'GEBAUDEAUTOMATION / M&V', and a 'MEHR...' dropdown menu. The central article is titled 'unternehmerische Lüftungsanlagen mit grätz: Energieoptimierte Ansteuerung/Regelung von Luftherzern und Luftkühlern in RLT-Geräten'. It includes a small image of a room with a fan coil unit circled in orange, and text about the importance of indoor air quality and energy efficiency. At the bottom of the page, there is another image of a large industrial duct system.

[Verlinkung zu Ihrer Landingpage](#)

Brandgate

Diese Anzeige können Sie für die Startseite der Website oder für cci Wissensportal buchen.

Das Brandgate liegt „scheinbar“ im Hintergrund.
Es besteht aus 2 seitlichen und einem oberen Banner.

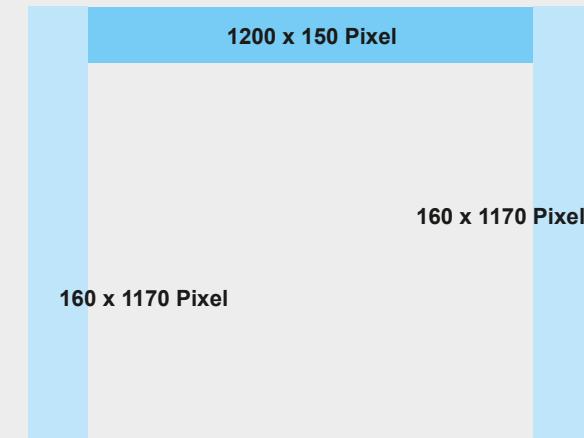

Größe der Anzeige:

Oberer Banner: 1200 x 150 Pixel
Seitliche Banner: 160 x 1170 Pixel
Auflösung: 72 dpi

Preis / Woche
1.255 € *

Preis für 4 Wochen am Stück
4.265 € *

Größe der mobilen Version:
Banner (wird oben angezeigt): 320 x 50 Pixel

Dateiformat der Anzeige: JPG, PNG, GIF oder GIF animiert
Maximales Datenvolumen: 300 kB/Banner

The screenshot shows a website interface for 'cci DIALOG GMBH'. At the top, there's a banner for 'Normen und Richtlinien' (New Rules for the LUKK - compact) dated '13. September in Karlsruhe'. Below the banner, the main navigation includes 'STELLENMARKT', 'BRANCHENVERZEICHNIS', 'ANGEBOTE FÜR HERSTELLER', 'ccischulung', 'ABO / MITGLIEDSCHAFT', 'LOGIN', 'REGISTERN', and a shopping cart icon.

In the center, there's a search bar with 'MITTE SUCHBEGRIFF EINGEBEN' and a magnifying glass icon. To its right is a 'MENU' button. Below the search bar, the navigation menu includes 'BRANCHENTICKER', 'WISSENSPORTAL', 'ZEITUNG', 'SCHULUNG', 'WEBINARE', 'BUCH', 'LUKK-KALENDER', and 'KOMMENTARE'. A dropdown menu for 'SCHWERPUNKT WISSENSPORTAL' lists 'LÜFTUNG', 'KLIMATECHNIK', 'BRÄNSCHUTZ / ENTRÄUCHERUNG', and 'GEBAUERAUTOMATION / BMS'.

A red-bordered 'ANZEIGE' (Advertisement) box is prominently displayed. It features a photograph of industrial piping and valves. The text inside reads:

- Webinar zum hydraulischen Abgleich und zur DIN EN ISO 52120-1**
- Mit Herrn André Emmie, Experte für hydraulische Schaltungen und Ventilauslegung.
- Mit den Grundlagen zu Ventilen und hydraulischen Schaltungen sind Sie bereits vertraut und wollen jetzt Ihr Wissen vertiefen? Sie wollen mehr zur DIN EN ISO 52120-1 wissen und was sich durch Ihre Einführung geändert hat? Dann sind Sie in diesem Webinar richtig, das die cci Dialog GmbH am 22. September 2023 in Zusammenarbeit mit Belimo im Rahmen Ihrer erfolgreichen Webinar-Reihe anbietet.
- Belimo informiert.**
- Freitag, 22. September 2023
10 Uhr**
- Webinar Anmeldung**

The 'BELIMO' logo is at the bottom of the ad. Below the ad, there are two smaller images: one of three men in suits and another of a person working on machinery. Captions for these images are 'Bitzer schließt Akquisition der dänischen OJ Elektronics A/S ab' and 'Epta und Viessmann gründen Joint Venture'.

CURTAIN-DROPPER

Curtain-Dropper (geeignet für ein Advertorial)

Diese Anzeige wird auf der Startseite angezeigt.

Sie legt sich als Overlay über die Seite und bleibt 5 Sekunden lang stehen. Dann schließt sie sich und es bleibt ein kleiner „Reminder“ zurück.

Klickt der Leser auf diesen Reminder, um sich die Werbung nochmal anzuschauen, bleibt sie geöffnet, bis der Benutzer sie wieder schließt. Nach einer Stunde öffnet sie sich automatisch erneut.

Format: 1024 x 640 Pixel (72 dpi)

Preis / Woche **1.076 € ***

Preis / Monat **3.595 € ***

Dateiformate der Anzeige: JPG, PNG oder GIF (statisch)

Maximales Datenvolumen: 200 kB

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

* Preise zzgl. USt. (für Agenturen provisionsfähig)

REIHE 1

cci Branchenticker

Alles, was Sie aus der Luftungs-, Klimatechnik-Branche müssen müssen, erfahren Sie jeden Tag hier.
Sie wollen den Branchenticker direkt in Ihrem E-Mail-Postfach haben?
[jetzt kostenfrei abonnieren!](#)

30. Juli 2024



Gebäude-energiegesetz

Lücken und Tücken der Gebäudeautomation im GEG 2024

jeden Dienstag informiert cci Branchenticker über neue Normen, Richtlinien, Gesetze und Verordnungen aus der LÜKU und der TOA, in einem Beitrag erläutert Prof. Michael Krödel spezielle Anforderungen im Gebäudeenergiegesetz (GEG) 2024 an die Gebäudeautomation (GA). Spannend sind seine Analysen und Kommentare zu Aspekten, die im GEG benötigt oder der GA dringend zu klären sind. (Abb.: © wkmia/stock.adobe.com) mehr



Anzeige: SCHAKO PURVECTOR

Die NEUE DIMENSION GESUNDER LUFT: Das PURVECTOR System neutralisiert Krankheitserreger, Schadstoffe und Fremdgerüche nahezu vollständig. Das Fraunhofer Institut Stuttgart bestätigte: Viren und Keime werden zu 99,9% reduziert. Die Entwicklung des PURVECTORS ist eine kompromisslose Antwort auf die COVID Pandemie. (Abb.: © SCHAKO KG) mehr

30.07.2024



Stiftung Warentest: Viermal „gut“ für Monoblock-Propan-Wärmepumpen

Für ihre August-Ausgabe hat die Stiftung Warentest im Beitrag „Heiße Küchen“ Fünf Monoblock-Luft/Wasser-Wärmepumpen (Wärtermittel Propan) mit Heizleistungen von 7 bis 10 kW im Hinblick auf Effizienz, Umweltbelastungen und Handhabung geprüft. Dabei erhielten die Geräte Gesamtnoten von 2,3 (guD bis 2,8 (obenliegend)). cci Branchenticker fasst Ergebnisse der Prüfungen zusammen. (Abb.: © Hermann/Stock Adobe.com) mehr

ANZEIGE REIHE 1

WILDEBOER

BRANDSCHUTZ & ENTRAUCHUNG

Die FK90-Küche:
Schließt schneller als ihr Schatten

Einfach Vertrauen einbauen.





Gehirnjogging: Das neue Grundstück

Heute ist Gehirnjoggingtag. Und wir stehen mit Freunden am Dorfrand und wollen diese beim Grundstückkauf unterstützen. Nur in der idyllischen Landschaft wollen die beiden Freunde Anwohner - und Landwirkt dafür sorgen, auf die hohe Kante redet. Doch



Leserstimmen: Nochmals Verkauf von Splitgeräten an Endverbraucher

Der Meinungsbeitrag „Schlüssel mit dem rechtwidrigen Verkauf von Split-Klimageräten“ vom Florian Fischer zum Standort mit Split-Klimaanlagen in Baumarkt und Online beschafft auch weiterhin unter Leserstimmen: Nochmals Verkauf von Splitgeräten an Endverbraucher

Die wichtigsten Meldungen aus cci Branchenticker

BATA-Zuwendungsbeschleif, ein neues LÜRK-Forschungszentrum, ein Verfahren zur PRAS-Reduktion, das Positionsanpler zur generellen Kühlung, die Rechenzentren-Politik im KfW-Bau und ein Projekt

* Preise zzgl. USt. (für Agenturen provisionsfähig)

Dieser spezielle Anzeigenplatz erscheint auf der Startseite der Website der cci Dialog GmbH, auf der Übersichtsseite und auf den Unterseiten von cci Branchenticker

- cci Dialog GmbH (cci-dialog.de)
 - cci Branchenticker (cci-dialog.de/tag/branchenticker)

Spezielle Größen auf einem prominenten Anzeigenplatz

Format: 1160 x 370 Pixel + 347 x 370 Pixel (72 dpi)

Preis / Tag **1.020 € ***

Preis / Woche **5.655 € ***

Das Format wird auf der Startseite der Website und auf der Startseite von cci Branchenticker angezeigt und in der Sidebar der einzelnen Branchentickerbeiträgen.

Bitte liefern Sie deshalb zusätzlich das **Format**:

347 x 370 Pixel für die Sidebar in cci Branchenticker



Bei Heizungen sparen möchte, sollte auch die weitaus geringere CO₂-Abgabe für Gasen Rück Betrieben. (Abb. Rüdiger Stück aufmacher)

Eine aktuelle Analyse des Verbraucherportals Verivox zeigt, dass sich beim Heizen mit einer Wärmepumpe im Vergleich zu einer Gasheizung erheblich geringere Kosten ergeben. In Abhängigkeit von der Effizienz der Wärmepumpe und den Strompreisen liegen die Einsparungen bei bis zu 38 %. Und 2023 soll die CO₂-Abgabe für Gas weiter steigen.

Laut Verivox zahlen Neukunden, die ein Einfamilienhaus beheizen, 38 % mehr für das benötigte Gas als für den Strom, den eine Wärmepumpe benötigen würde, um die gleiche Menge Wärme bereitzustellen. Gründe dafür sind unter anderem der Mehrwertsteuersatz für Gas, der seit April wieder bei 19 % liegt, und die seit Juli gestiegene Gaspreisverumlage. Außerdem soll die CO₂-Abgabe für Gas in den nächsten Jahren kontinuierlich steigen. In diesem Jahr liegt der CO₂-Preis bei 45 €/t, 2025 sollen es 55 €/t sein.

„Private Haushalte, die mit klimafreundlicher Wärmepumpe heizen, können von speziellen Strom-Energieversorger profitieren“, meint das Verbraucherportal. Da Preise schwanken, seien im Durchschnitt aber 20 % günstiger als Haushaltsstrom. Allerdings kennen 58 % der Verbraucher in Deutschland diesen Kostentyp noch nicht, wie die Umfrage „Energie-Trendmonitor 2024“ des Heiztechnikunternehmens Stiebel Eltron GmbH Holzminden, zeigt (siehe ctt167953).

Laut Verivox-Berechnung zahlen Neukunden mit einer Gasheizung und einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh aktuell rund 1.400 € pro Jahr. Bei einer Wärmepumpe kostet der Betrieb dagegen nur 800 € pro Jahr.

Haushalte, die besonders äußerst effizient sind,

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

gen:
statisch oder animiert)
men: 200 kB

ANZEIGE REIHE 1 in der Sidebar

REINER 1

WILDEBOER

BRANDSCHUTZ & ENTZÄHNSCH

Die FK90-Küche:
Schließen schneller als
ihr Schatten


TRIC

Klima-Systeme 2000
GmbH

ABB AG

HygroMatik

Dateiformat der Anzeigen:
JPG, PNG oder GIF (statisch oder animiert)
Maximales Datenvolumen: 200 kB

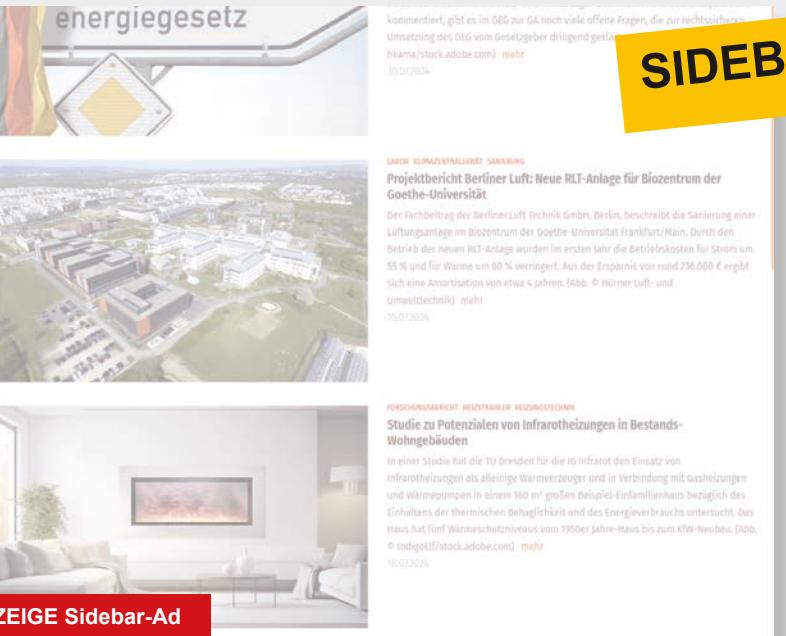

ANZEIGE Sidebar-Ad

SIDEBAR-AD

Diese Anzeige erscheint auf der Übersichtsseite von cci Wissensportal und auf den Unterseiten von cci Wissensportal

**- cci Wissensportal
(cci-dialog.de/wissensportal)**

Format: 1160 x 370 Pixel + 347 x 370 Pixel (72 dpi)

Preis / Tag **979 € ***

Preis / Woche **5.140 € ***

Das Format wird auf der Startseite von cci Wissensportal angezeigt und in der Sidebar der einzelnen Wissensportalbeiträge.

Bitte liefern Sie deshalb zusätzlich das **Format:**
347 x 370 Pixel für die Sidebar in cci Wissensportal



Verlinkung zu Ihrer Landingpage

Dateiformat der Anzeigen:
JPG, PNG oder GIF (statisch oder animiert)
Maximales Datenvolumen: 200 kB



ANZEIGE Sidebar-Ad in der Sidebar

* Preise zzgl. USt. (für Agenturen provisionsfähig)

BRANDFRÜHERKENNUNG BRANDMELDEANLAGE BRANDSCHUTZ

GRUNDLAGEN: UMGANG MIT BRANDSCHUTZKLAPPEN AUS ASBEST

6. November 2019 (EDITIERT AM: 11. August 2020) / Rolf Grupp / kein Kommentar

INHALTSVERZEICHNIS

→ Grundlagen: Umgang mit Brandschutzklappen aus Asbest

Vor 1988 wurde Asbest aufgrund der guten technischen Eigenschaften bei Brandschutzklappen für verschiedene Bauteile eingesetzt. Neben dem Klappenblatt selbst und den Ventildichtungen bestanden vor allem die Anschlagdichtungen aus einem asbesthaltigen Schaumstoff (Produktname „Litaflex“). Noch heute befinden sich mehrere Millionen asbesthaltige Brandschutzklappen in Lüftungsanlagen.



Über diese können Nutzer durch Freisetzungen von Asbestfasern gesundheitlich belastet werden. Handwerker können bei Baumaßnahmen oder beim Abriss mit Asbestfasern in Kontakt kommen. Manche Prüfdienstleister weigern sich daher, asbesthaltige Brandschutzklappen zu prüfen, aus Sorge, Asbestfasern versehentlich in die Zuluft des Lüftungssystems zu bringen und Personen in den Gebäuden dauerhaft zu gefährden.

Wenn die Asbestfasern durch Einatmen in den menschlichen Körper gelangen, können sie Krebskrankungen auslösen. Nach Bekanntwerden dieser Gesundheitsproblematik hat der Gesetzgeber seit Ende der 1970er Jahre in mehreren Stufen die Anwendung von Asbestprodukten im Bauwesen verboten. Für bestehende Gebäude wurden alle Eigentümer aufgefordert, eine mögliche Sanierungsnotwendigkeit außerhalb asbesthaltiger Baustoffe beurteilen zu

MEDIUM-RECTANGLE

Medium-Rectangle

Ihre Anzeige wird in jedem Artikel in cci Wissensportal nach dem ersten Absatz angezeigt.

Format: 300 x 250 Pixel (72 dpi)

Preis / Woche **679 € ***

[Verlinkung zu Ihrer Landingpage](#)