

Dieser spezielle Anzeigenplatz erscheint
auf der Startseite der Website der cci Dialog GmbH,
auf der Übersichtsseite und auf den Unterseiten von cci Branchenticker

– **cci Dialog GmbH (cci-dialog.de)**

– **cci Branchenticker (cci-dialog.de/tag/branchenticker)**

Spezielle Größen auf einem prominenten Anzeigenplatz

Format: 1160 x 370 Pixel + 347 x 370 Pixel (72 dpi)

Preis / Tag **1.050 € ***

Preis / Woche **5.825 € ***

Das Format wird auf der Startseite der Website und auf der
Startseite von cci Branchenticker angezeigt und in der Sidebar der
einzelnen Branchentickerbeiträge.

Bitte liefern Sie deshalb zusätzlich das **Format:**

347 x 370 Pixel für die Sidebar in cci Branchenticker

cci Branchenticker

Alles, was Sie aus der Lüftung-, Klima-, Kältebranche wissen müssen, erfahren Sie jeden Tag hier.
Sie wollen den Branchenticker direkt in Ihrem E-Mail-Postfach haben?
Jetzt kostenlos abonnieren!

28. Juli 2026



Die DIN 18869 Teil 8 zum Betrieb von Holzkohlegrills in Gewerbetüchen

Jeden Dienstag informiert cci Branchenticker über Normen, Richtlinien, Gesetze und Verordnungen aus der LfK und TGA. Heute geht es um den im Juni erschienenen Weidruck der DIN EN 18869 Teil 8. Dieser behandelt sicherheits- und lüftungstechnische Anforderungen zum Betrieb von festbrennstoffbefeuerten Geräten wie Holzkohlegrills in Großküchen sowie zum einzuhaltenden Brandschutz.



Anzeige – Energetische Inspektion von Klimaanlage

Zweitägige Weiterbildung mit praktischen Übungen. Einführung in die Grundlagen der energetischen Inspektion von Klimaanlage. Hierbei wird die gesetzliche Basis sowie das normative Vorgehen mit vielen Erfahrungen aus der Praxis vermittelt. (Abb. © Gispb/stock.adobe.com) mehr



Vertiv baut Kühltechnik-Produktion in Tognana aus

Vertiv investiert in den Ausbau seines Standorts Tognana bei Padua. Bis Ende 2026 soll sich die dortige Produktionskapazität für Kältemaschinen verdoppeln und Anfang 2027 ein neues Testlabor für Großkältemaschinen in Betrieb gehen. Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach thermischen Systemen für KI-Anwendungen mit hoher Leistungsdichte. (Abb. © Vertiv) mehr

ANZEIGE REIHE 1



Lindab Deutschland stärkt Vertriebsorganisation

Der Lüftungstechnikhersteller Lindab hat zwei neue Gesichter an der Spitze ihres Vertriebssteams. Seit Anfang Juli gibt es einen neuen Head of Sales und einen neuen Head of Inside Sales im Unternehmen. Lindab will



Leserstimmen: Der Meinungsbeitrag, die VDI 6022 und Leser helfen Lesern

Der Meinungsbeitrag von Dr.-Ing. Manfred Stahl über die derzeit beworbenen „Wunder-Raumklimageräte“ und deren fragwürdige Werbeversprechen hat die Leser von cci Branchenticker beschäftigt. Genauer wie die



Die wichtigsten Meldungen aus cci Branchenticker

Das beschlossene Gebäudemodernisierungsgesetz, die Mitgliederversammlungen von VIV und Herstellerverband RLT-Geräte, Forderungen in Bezug auf die BEG-Reform, ein neuer europäischer Verband und

DIE DIN 18869 TEIL 8 ZUM BETRIEB VON HOLZKOHLEGRILLS IN GEWERBETÜCHEN

28. Juli 2026 / Manfred Stahl / 6 Kommentare



Wird Holzkohlegrill gemeinsam mit Holzgas aus Holzkohlegrill oder vergleichbaren Geräten abgeführt, müssen gemäß der neuen DIN 18869 sicherheitstechnische Anforderungen, Bemessungsgrößen sowie Nachrüstungsplan für Küchenlüftungssysteme beachtet werden. (Abb. © Sabin/stock.adobe.com)

Jeden Dienstag informiert cci Branchenticker über Normen, Richtlinien, Gesetze und Verordnungen aus der LfK und TGA. Heute geht es um den im Juni erschienenen Weidruck der DIN EN 18869 Teil 8. Dieser behandelt sicherheits- und lüftungstechnische Anforderungen zum Betrieb von festbrennstoffbefeuerten Geräten wie Holzkohlegrills in Großküchen sowie zum einzuhaltenden Brandschutz.

Im Juni 2026 ist der Weidruck der neu erstrittenen DIN 18869 Teil 8 „Großküchengeräte – Einrichtungen zur Be- und Entlastung von gewerblichen Küchen: Sicherheitstechnische Anforderungen, Dimensionierung und Ausführung bei gemeinsam genutzter Abluft von festbrennstoffbefeuerten Geräten und Großküchengeräten mit anderen Energiequellen“ erschienen. Der Weidruck enthält Anforderungen an die Planung, Ausführung und Wartung der

Verlinkung zu Ihrer Landingpage



ANZEIGE REIHE 1 in der Sidebar



Dateiformat der Anzeigen:

JPG, PNG oder GIF (statisch oder animiert)

Maximales Datenvolumen: 200 kB

BANNER & SKYSCRAPER


The cherry on top

Die ebm-papst RadiPac 630 High Power Baureihe leistungsstarken Motor liefert jetzt einen bis zu 40% höheren Volumenstrom bei gleicher Baugröße – ein klarer Vorteil in Rechenzentren mit hohen Leistungsanforderungen auf begrenztem Bauraum.

Jetzt mehr erfahren: ebmpapst.com/radipac-highpower




Passt immer.



Das Original!

Ihr Spezialist für bleifreie Fittings.

www.sanha.com



Raumlufttechnik, die wirkt.



STELLENMARKT BRANCHENVERZEICHNIS AGENTURLEISTUNGEN/CORPORATE PUBLISHING

in ABO / MITGLIEDSCHAFT LOGOUT MEIN KONTO



BITTE SUCHBEGRIFF EINGEBEN



BRANCHENTICKER

WISSENSPORTAL

ZEITUNG

SCHULUNG

WEBINARE

BUCH

LÜKK-KALENDER

KOMMENTARE

PRODUKTE

SCHNELLEINSTIEG WISSENSPORTAL:

LÜFTUNG

KLIMATECHNIK

KÄLTECHNIK

BRANDSCHUTZ / ENTRAUCHUNG

GEBÄUDEAUTOMATION / MSR

MFHR

Home / cci Branchenticker

cci Branchenticker

Zum Archiv

Alles, was Sie aus der Lüftung, Klima, Kältebranche wissen müssen, erfahren Sie jeden Tag hier. Sie wollen den Branchenticker direkt in Ihrem E-Mail-Postfach haben? Jetzt kostenlos abonnieren!

29. Juli 2026



Gebäudemodernisierungsgesetz ist heute in Kraft getreten

Das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) ist heute (29. Juli) in Kraft getreten. Mit dem Gesetz entfällt unter anderem die bisherige Vorgabe von 65 % regenerativen Energien beim Einbau neuer Heizungen. Der VDKF begrüßt die Veröffentlichung grundsätzlich, sieht aber auch kritische Punkte. (Abb. © hkama/stock.adobe.com) mehr

29.07.2026



Anzeige – Sommer-Spezial: Die größten Luft-Mythen im Podcast

Unsere neue RFVFN Luftpost-Folge ist online: ein kurzweiliger Sommer-Podcast über Staubsauger, Krümel, Filter, Dampf, UV-C und die Frage, warum saubere Luft oft anders funktioniert, als man denkt. Perfekt für die Urlaubsfahrt, mit Aha-Momenten und einer Überraschung am Ende. (Abb. © Rentschler Reven GmbH) mehr

29.07.2026



ILK Dresden erweitert Prüfungen an Verdichtern

Seit vielen Jahren ist das ILK Dresden auf dem Gebiet der Entwicklung und Prüfung von Kälte- und Wärmepumpentechnik tätig, so auch in der Untersuchung von Kältemittelverdichtern. Ab Herbst dieses Jahres erweitert das Institut sein Prüfspektrum auf Verdichter bis 48 m³/h, die mit dem Kältemittel Propan arbeiten. (Abb. © ILK) mehr

29.07.2026



OPP-SENS®
Kondensationswächter




Zum Schutz von Kühldecken gegen Betauung

www.oprg.de



Warum länger warten?

Laufzeit: 1 Kalendermonat

Superbanner MAXI

1.200 x 150 Pixel **1.900 € ***
320 x 50 Pixel mobil

* rotierend:
aus max. 2 Superbannern wird bei jedem Seitenaufruf
per Zufallsgenerator einer ausgewählt

Wide Skyscraper

160 x 600 Pixel **1.010 € ***
320 x 480 Pixel mobil

* rotierend:
aus max. 2 Wide Skyscrapern pro Skyscraperplatz
(insgesamt 6 Skyscraperplätze vorhanden) wird bei jedem Seitenaufruf
per Zufallsgenerator einer ausgewählt

Dateiformate der Banner/Skyscraper:	JPG, GIF (auch animiert), PNG
Maximales Datenvolumen der Banner/Skyscraper:	200 kB
Auflösung:	72 dpi

**Veröffentlichen Sie Ihre Banner/Skyscraper auf der Website der
cci Dialog GmbH**

– in cci Branchenticker

oder


– auf der Startseite und allen Unterseiten der Website
(mit Ausnahme von cci Branchenticker und cci Wissensportal)

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

**Bannerwechsel im laufenden Monat:
Ein Wechsel ist im Preis inbegriffen,
jeder weitere Wechsel kostet 75 €.**

* Preise zzgl. USt. (für Agenturen provisionsfähig)

BANDEROLE

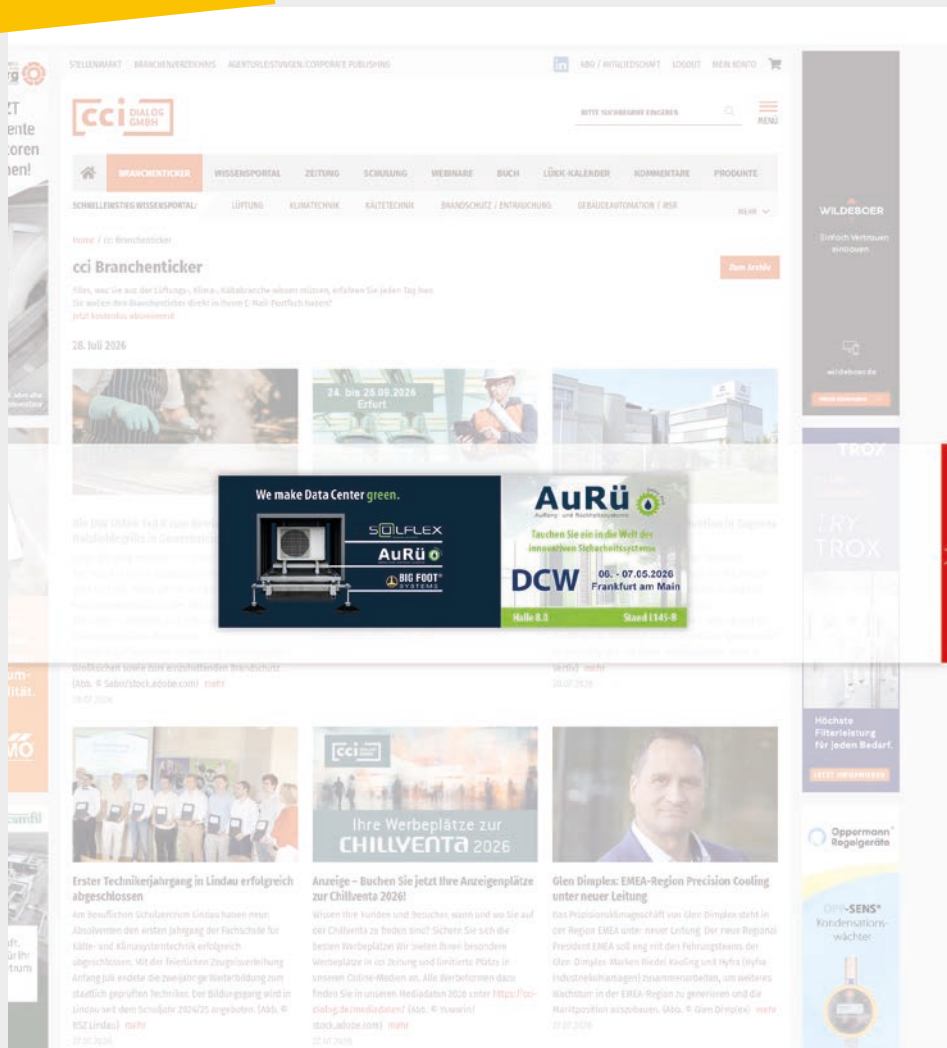

Banderole

Diese Anzeige wird im Branchenticker angezeigt.

Sie legt sich als Overlay über die Seite und bleibt 5 Sekunden lang stehen. Dann schließt sie sich und es bleibt ein kleiner „Reminder“ zurück.


Klickt der Leser auf diesen Reminder, um sich die Werbung nochmal anzuschauen, bleibt sie geöffnet, bis der Benutzer sie wieder schließt. Nach einer Stunde öffnet sie sich automatisch erneut.

Format: 770 x 250 Pixel (72 dpi)

Preis / Tag 840 € *

Dateiformate der Anzeige: JPG, PNG oder GIF (statisch)
Maximales Datenvolumen: 200 kB


Verlinkung zu Ihrer Landingpage

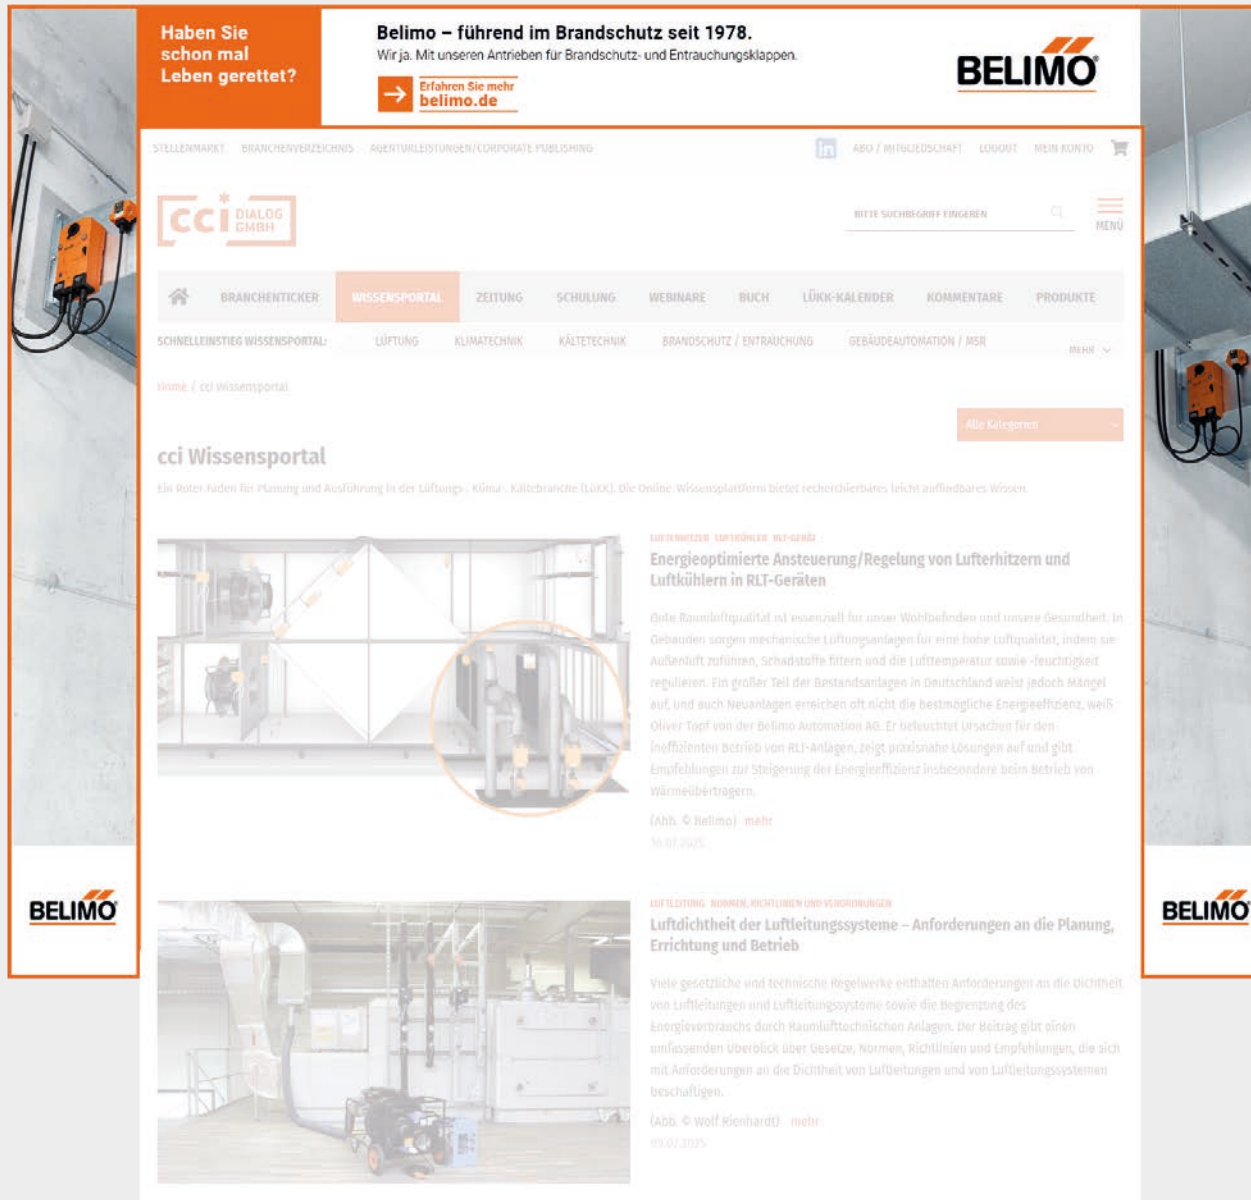

Brandgate

Diese Anzeige können Sie für die Startseite der Website oder für cci Wissensportal buchen.

Das Brandgate liegt „scheinbar“ im Hintergrund. Es besteht aus 2 seitlichen und einem oberen Banner.

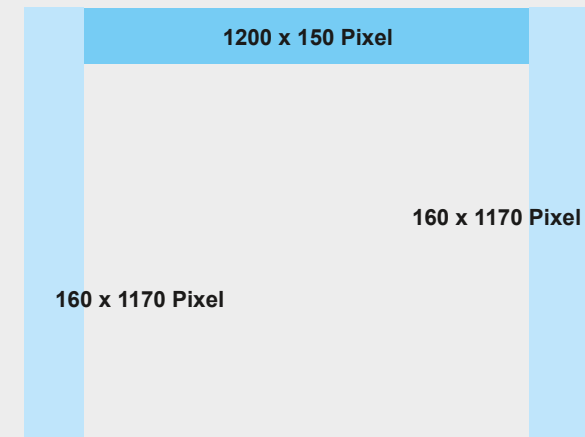

Größe der Anzeige:

Oberer Banner: 1200 x 150 Pixel
Seitliche Banner: 160 x 1170 Pixel
Auflösung: 72 dpi

Preis / Woche

1.300 € *

Preis für 4 Wochen am Stück

4.400 € *

Größe der mobilen Version:

Banner (wird oben angezeigt): 320 x 50 Pixel

Dateiformat der Anzeige: JPG, PNG, GIF oder GIF animiert
Maximales Datenvolumen: 300 kB/Banner

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

CURTAIN DROPPER

Curtain Dropper (geeignet für ein Advertorial)

Diese Anzeige wird auf der Startseite angezeigt.

Sie legt sich als Overlay über die Seite und bleibt 5 Sekunden lang stehen. Dann schließt sie sich und es bleibt ein kleiner „Reminder“ zurück.

Klickt der Leser auf diesen Reminder, um sich die Werbung nochmal anzuschauen, bleibt sie geöffnet, bis der Benutzer sie wieder schließt. Nach einer Stunde öffnet sie sich automatisch erneut.


Format: 1024 x 640 Pixel (72 dpi)

Preis / Woche **1.110 € ***

Preis / Monat **3.700 € ***

Dateiformate der Anzeige: JPG, PNG oder GIF (statisch)
Maximales Datenvolumen: 200 kB

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

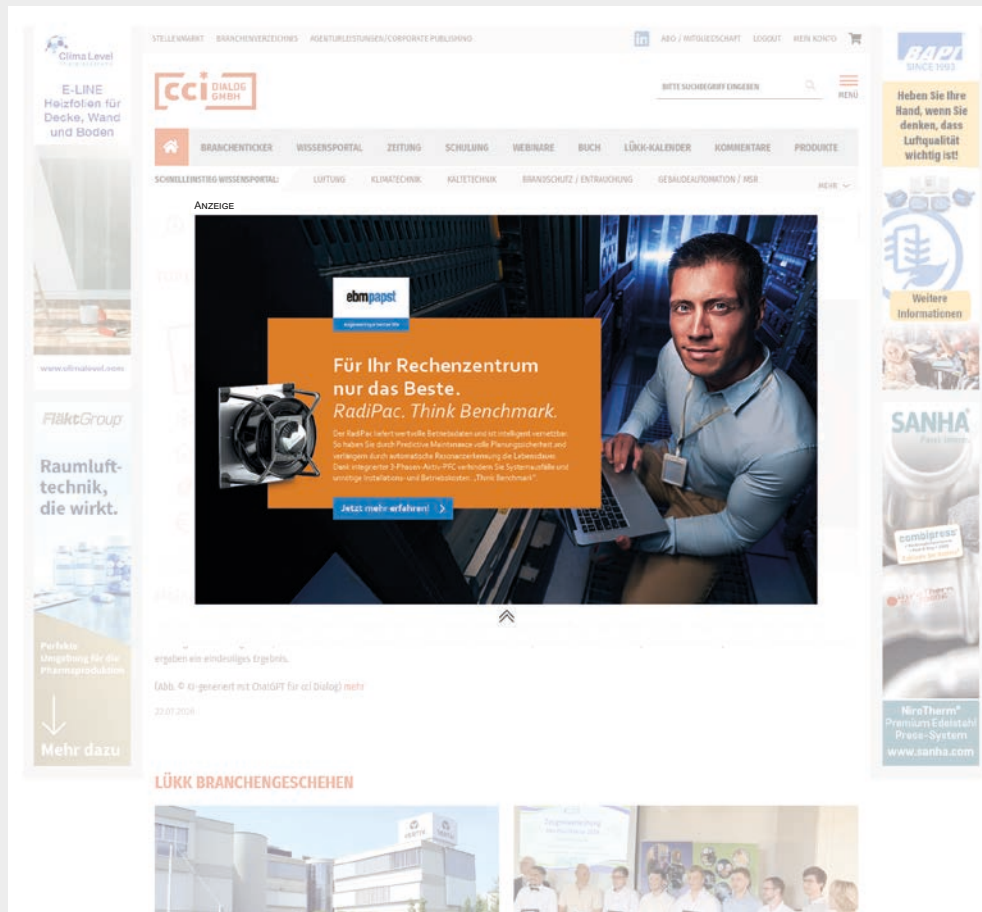

SIDEBAR AD

Diese Anzeige erscheint auf der Übersichtsseite von cci Wissensportal und auf den Unterseiten von cci Wissensportal

– **cci Wissensportal**
(cci-dialog.de/wissensportal)

Format: 1160 x 370 Pixel + 347 x 370 Pixel (72 dpi)


Preis / Tag **1.010 € ***

Preis / Woche **5.295 € ***

Das Format wird auf der Startseite von cci Wissensportal angezeigt und in der Sidebar der einzelnen Wissensportalbeiträge.

Bitte liefern Sie deshalb zusätzlich das **Format: 347 x 370 Pixel für die Sidebar in cci Wissensportal**

ANZEIGE Sidebar Ad

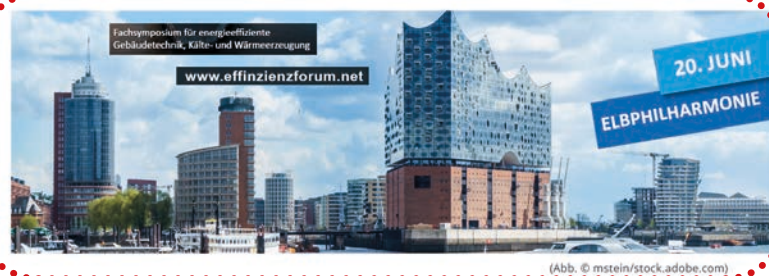

Trotz dieser Entwicklung gab es bislang keine spezifische normative Grundlage für die gemeinsame Abführung von Küchenabluft und Abgasen.
veröffentlichten DIN 18869 Teil 8 wird diese Regelung:
Sabi/stock.adobe.com)
mehr
26.07.2026

LUFT-WASSER WÄRMEPUMPE: KLIMAKONTAKT
Gleichzeitig heizen und kühlen: Mehrrohr-Wärmepumpen einfach erklärt
Gleichzeitig heizen, kühlen und dabei Energie zurückgewinnen: Mehrrohr-Wärmepumpen machen genau das möglich. Statt thermische Energie ungenutzt als Wärme an die Umgebung abzugeben, nutzen sie sie dort, wo sie im Gebäude gebraucht wird. Wie die Technik funktioniert, warum sie besonders in Übergangszeiten punktet und weshalb ihr Markt stark wächst, zeigt ein Fachbeitrag leicht verständlich und praxisnah. (Abb. © Triane Deutschland)
mehr
23.07.2026

NORMEN, RICHTLINIEN UND VERORDNUNGEN: WARTUNG, REINIGUNG, INSTANDHALTUNG, BAUHAFTUNG
DIN EN 15780 „Sauberkeit von Lüftungsanlagen“
Der im Juli 2026 als Neufassung erschienene Weißdruck der DIN EN 15780 „Lüftung von Gebäuden, Lüftungsanlagen - Sauberkeit von Lüftungsanlagen“ erläutert für RLT-Anlagen und deren Komponenten Anforderungen, Verfahren und Kriterien zur Beurteilung und Aufrechterhaltung der Sauberkeit (Klassen „hoch“, „mittel“ und „niedrig“). Die bei festgestellten Verschmutzungen anzuwendenden Reinigungsverfahren werden ausführlich beschrieben. (Abb. © Gieseck GmbH)
mehr
21.07.2026

LÜFTUNGSANLAGE: NORMEN, RICHTLINIEN UND VERORDNUNGEN: WÄRMEPUMPE
Neue Normen - Juli 2026
Anfang Juli 2026 sind Entwürfe und Weißdrucke technischer Regeln unter anderem zu Kälteanlagen und Wärmepumpen, zur Ökobilanzierung von Gebäuden, zur Sauberkeit von Lüftungsanlagen und zur Lüftung von DP-Räumen der Klasse 1 erschienen. cci Wissensportal gibt einen Überblick über das aktuelle Normenwesen der DIN EN und der TGA. (Abb. © momius/stock.adobe.com)
mehr
07.07.2026

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

Dateiformat der Anzeigen:
JPG, PNG oder GIF (statisch oder animiert)
Maximales Datenvolumen: 200 kB

WARTUNG, REINIGUNG, INSTANDHALTUNG: BAUHAFTUNG, BAUHAFTUNG, BAUHAFTUNG

DIN EN 15780 „SAUBERKEIT VON LÜFTUNGSANLAGEN“

21. Juli 2026 / Dr.-Ing. Manfred Stahl / 0 Kommentare

INHALTSVERZEICHNIS

- Zielsetzung der Norm
- Kriterien zur Beurteilung der Sauberkeit oder der Verschmutzung
- Grundlagen und Fahrplan zur Reinigung
- Die Anhänge der DIN EN 15780
- Links zu Zusammenfassungen in cci Wissensportal

Titel
Lüftung von Gebäuden, Lüftungsanlagen - Sauberkeit von Lüftungsanlagen

Jetzt kommt Verstärkung:

und kostet 175,60 € (dinmedia.de).

Der DIN EN 15780 gilt für die Sauberkeit von neuen und bestehenden Lüftungs- und Küchenabluftanlagen. Gegenüber dem bisherigen Weißdruck der Norm (2012) wurden der sowie ein Wischprüfverfahren neu in die Norm aufgenommen.

Sieben Kapiteln und elf informativen Anhängen für RLT-Anlagen und deren Komponenten, Anlagen, Lüftungsklassen) allgemeine Anforderungen, Verfahren und Kriterien zur Beurteilung und Sauberkeit (Klassen „hoch“, „mittel“ und „niedrig“) sowie die bei festgestellten Verschmutzungen anzuwendenden Reinigungsverfahren. Die DIN EN 15780 gilt nicht für RLT-Anlagen in der Industrie und Labor-Einrichtungen.

ANZEIGE

www.effizienzforum.net

20. JUNI

ELBPHILHARMONIE

Fachsymposium für energieeffiziente Gebäudetechnik, Kälte- und Wärmeerzeugung

ANZEIGE Sidebar Ad in der Sidebar

WOLF

Kerli GmbH

Rosenberg Ventilatoren GmbH

BerlinerLuft Technik GmbH

ALLES LESEN

ABO / MITGLIEDSCHAFT

MEDIUM RECTANGLE

NORMEN, RICHTLINIEN UND VERORDNUNGEN WARTUNG, REINIGUNG, INSTANDHALTUNG RAUMLUFTTECHNIK DIN EN 15780 „SAUBERKEIT VON LÜFTUNGSANLAGEN“

21. Juli 2026 / Dr.-Ing. Manfred Stahl / 0 Kommentare

INHALTSVERZEICHNIS

- Zielsetzung der Norm
- Kriterien zur Beurteilung der Sauberkeit oder der Verschmutzung
- Grundlagen und Fahrplan zur Reinigung
- Die Anhänge der DIN EN 15780
- Links zu Zusammenfassungen in cci Wissensportal

Titel

Lüftung von Gebäuden. Luftleitungen – Sauberkeit von Lüftungsanlagen



Erscheinung

Weißdruck Juli 2026 (bisheriger Weißdruck Januar 2012)

Umfang/Kosten

Die DIN EN 15780 hat im Original 49 Seiten und kostet 175,60 € (dinmedia.de).

Inhalt, Resümee, Bedeutung

Der neue Weißdruck der DIN EN 15780 gilt für die Sauberkeit von neuen und bestehenden Lüftungs- und Klimaanlage sowie für Küchenabluftanlagen. Gegenüber dem bisherigen Weißdruck der Norm (2012) wurden der

Medium Rectangle

Ihre Anzeige wird in jedem Artikel in cci Wissensportal nach dem ersten Absatz angezeigt.

Format: 300 x 250 Pixel (72 dpi)

Preis / Woche **700 € ***

Verlinkung zu Ihrer Landingpage

* Preise zzgl. USt. (für Agenturen provisionsfähig)